

No: Dz2024201621



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

委托单位名称: 中消恒森科技(秦皇岛)有限公司

产品型号名称: XZ-HX-3401 型火灾显示盘

检 验 类 别: 委 托 检 验

应急管理部沈阳消防研究所

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<http://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <http://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
检 验 报 告

No: Dz2024201621

共 3 页 第 1 页

产品名称	火灾显示盘	型 号	XZ-HX-3401		
委托单位	中消恒森科技（秦皇岛）有限公司	检验类别	委托检验		
生产者	中消恒森科技（秦皇岛）有限公司	生产日期	2024 年 1 月		
生产企业	中消恒森科技（秦皇岛）有限公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2024 年 9 月 24 日		
样品数量	1 台	检验日期	自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 10 月 11 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 17429-2011《火灾显示盘》				
检验项目	基本功能试验、振动（正弦）（耐久）试验				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17429-2011《火灾显示盘》要求。 以下空白。  签发日期：2024 年 10 月 15 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准：王学来 审核：谢峰 编制：张恩博


应急管理部沈阳消防研究所
检 验 报 告

№: Dz2024201621

共 3 页 第 2 页

委托单位	中消恒森科技（秦皇岛）有限公司		
通信地址	河北省秦皇岛市经济技术开发区永定河道一期 15 号厂房 4 楼		
联系电话	0335-5999051	传 真	/

产品照片

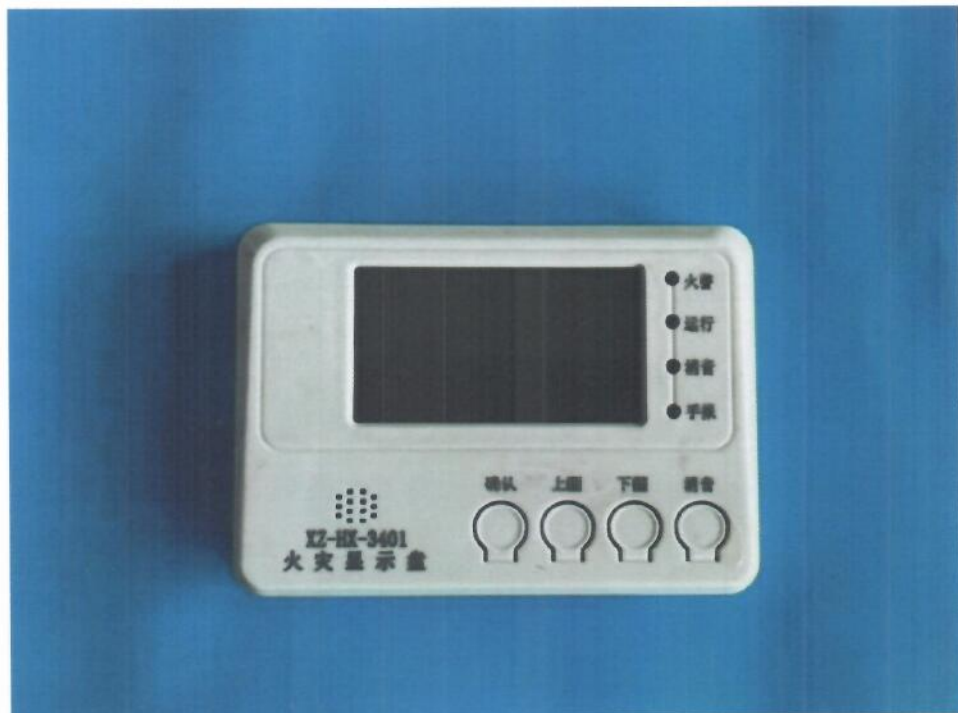

应急管理部沈阳消防研究所
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：中消恒森科技（秦皇岛）有限公司
产品型号：XZ-HX-3401

No：Dz2024201621
共 3 页 第 3 页

序号	检 验 项 目	GB 17429-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	4. 2	功能正常。	合 格	/
2	振动（正弦）（耐久）试验	4. 16	功能正常。	合 格	/

以下空白。

