

No: Dz2024201892



220020340170



中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0259

检 验 报 告

委托单位名称：中消恒森科技（秦皇岛）有限公司

产品型号名称：XZ3302 型气体释放报警器

检 验 类 别：委托检验

应急管理部沈阳消防研究所

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<http://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <http://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
检 验 报 告

No: Dz2024201892

共 4 页 第 1 页

产品名称	气体释放警报器	型 号	XZ3302		
委托单位	中消恒森科技（秦皇岛）有限公司	检验类别	委托检验		
生 产 者	/	生产日期	2024 年 10 月		
生产企业	中消恒森科技（秦皇岛）有限公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2024 年 10 月 22 日		
样品数量	1 只	检验日期	2024 年 10 月 29 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》				
检验项目	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验				
检 验 结 论	按 GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》要求，对中消恒森科技（秦皇岛）有限公司生产的 XZ3302 型气体释放警报器样品进行了委托检验。 检验数据见检验结果汇总表。 以下空白。  (检验检测专用章) 签发日期: 2024 年 11 月 4 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准: 王学来


审核: 郭松

编制: 杜江

应急管理部沈阳消防研究所
检 验 报 告

No：Dz2024201892

共 4 页 第 2 页

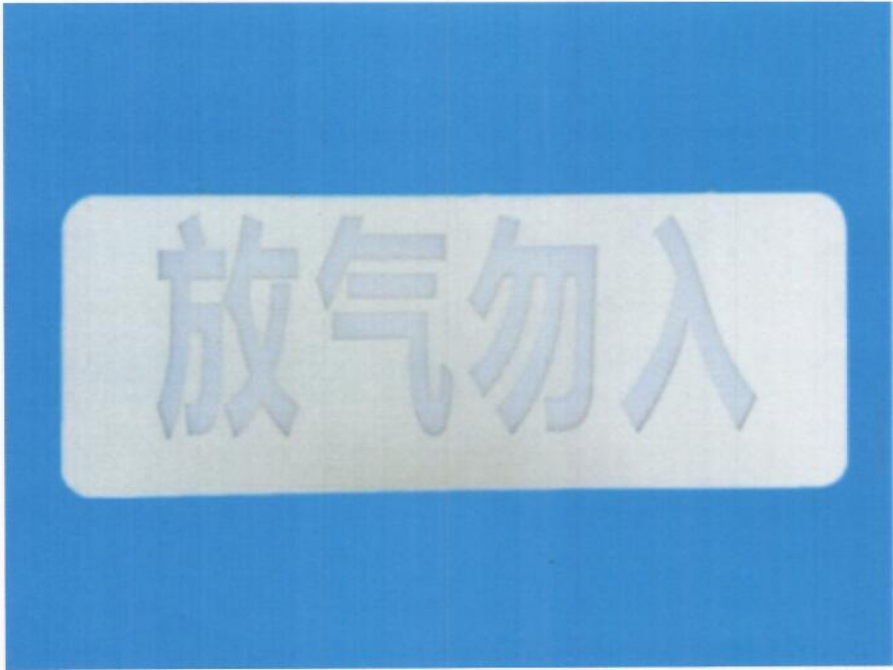委托单位	中消恒森科技（秦皇岛）有限公司		
通信地址	河北省秦皇岛市经济技术开发区永定河道一期 15 号厂房 4 楼		
联系电话	0335-5999051	传 真	/
产品照片			
			

应急管理部沈阳消防研究所
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：中消恒森科技（秦皇岛）有限公司
产品型号：XZ3302

No：Dz2024201892
共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	备注
1	射频场感应的 传导骚扰抗扰 度试验	5.8	试验期间，1#试样保持正常监视状态。 试验后，1#试样的文字表面亮度（cd/ m ² ）： 76.4 51.2 63.6 46.8 84.3 80.9 87.4 109.1 49.2 84.8 72.3 87.6 1#试样的闪光频率（Hz）：1.2 1#试样点亮与非点亮时间比：2:1	/
以下空白。				

应急管理部沈阳消防研究所
 检 验 报 告

No：Dz2024201892

共 4 页 第 4 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

测试软件名称及版本号：传导骚扰抗扰度测试软件，V1.30

2、被测设备连接图、工作状态：

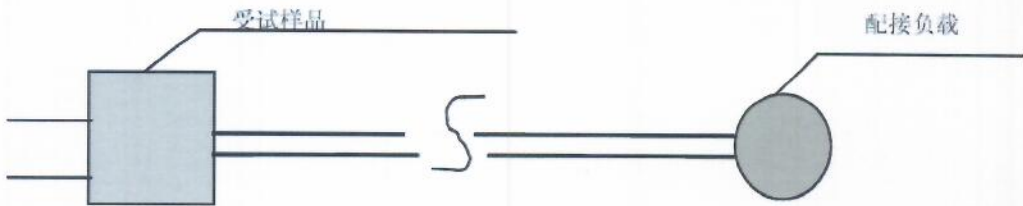

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：XZ3006 型气体灭火控制器。

4、试验布置图

