



170021020465



(2017)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201906396

委 托 单 位 小熊电子科技秦皇岛有限公司

产 品 名 称 防火门监控器

检 验 类 别 型式检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验业务专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验业务专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家固定灭火系统和耐火构件
质量监督检验中心

地 址：天津市西青区津涞公路富兴路2号

电 话：022-58387888

传 真：022-58387878

邮政编码：300382

电子邮件：cncf@tfri.com.cn

Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Fixed Fire Extinguishing Systems
and Fire-Resisting Building Components
Address: No.2 Fuxing Road, Jinlai Highway, Xiqing
District, Tianjin, China

Telephone: 022-58387888

Fax: 022-58387878

Post Code: 300382

E-mail: cncf@tfri.com.cn

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201906396

共 12 页 第 1 页

产品名称	防火门监控器	型号规格	XFK
委托单位	小熊电子科技秦皇岛有限公司	生产单位	小熊电子科技秦皇岛有限公司
送检单位	小熊电子科技秦皇岛有限公司	样品编号	201906396
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	2台	到样日期	2019-08-13
检验类别	型式检验	样品等级	空白
检验日期	2019-08-14 至 2019-10-11	检验地点	质检中心
检验依据	GB29364-2012		
检验项目	全项		
检 验 结 论	经按GB29364-2012《防火门监控器》检验，合格。（以下空白）  （检验业务专用章） 签发日期：2019 年 10 月 12 日		
备 注	本栏空白		

批准：

Handwritten signature

审核：

Handwritten signature

编制：

Handwritten signature

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 结 果 汇 总

No. Gn201906396

共 12 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	外观检查	(4.1)	符合标准要求	合格	
2	主要部件检查	(4.2)	符合标准要求	合格	
3	基本功能试验	(5.2)	符合标准要求	合格	
4	自检功能试验	(5.3)	符合标准要求	合格	
5	备用电源功能试验	(5.4)	符合标准要求	合格	
6	故障报警功能试验	(5.5)	符合标准要求	合格	
7	绝缘电阻试验	(5.6)	有绝缘要求的外部带电端子与机壳间的绝缘电阻值是 $>1000M\Omega$ ；电源输入端与机壳间的绝缘电阻值是 $>1000M\Omega$ 。	合格	
8	电气强度试验	(5.7)	符合标准要求	合格	
9	射频电磁场辐射抗扰度试验	(5.8)	符合标准要求	合格	

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 结 果 汇 总

No. Gn201906396

共 12 页 第 3 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
10	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	(5.9)	符合标准要求	合格	
11	静电放电抗扰度试验	(5.10)	符合标准要求	合格	
12	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	(5.11)	符合标准要求	合格	
13	浪涌（冲击）抗扰度试验	(5.12)	符合标准要求	合格	
14	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	(5.13)	符合标准要求	合格	
15	电源瞬变试验	(5.14)	符合标准要求	合格	
16	低温（运行）试验	(5.15)	符合标准要求	合格	
17	恒定湿热（运行）试验	(5.16)	符合标准要求	合格	
18	振动（正弦）（运行）试验	(5.17)	符合标准要求	合格	

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 结 果 汇 总

No. Gn201906396

共 12 页 第 4 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
19	振动（正弦）（耐久）试验	（5.18）	符合标准要求	合格	
20	碰撞试验	（5.19）	符合标准要求	合格	
		（本页以下空白）			

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验报告

No. Gn201906396

共 12 页 第 5 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1、测试场地：3 米法半电波暗室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023A	合格
功率放大器	CBA9433	合格
组合天线	CBL6140A	合格
转台控制器	CO 2000	合格

3、受试设备连接图：

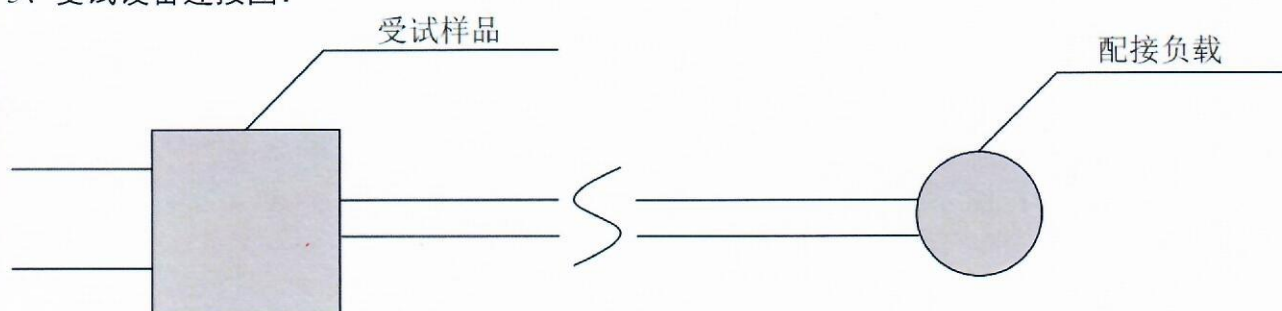

4、试验布置示意图

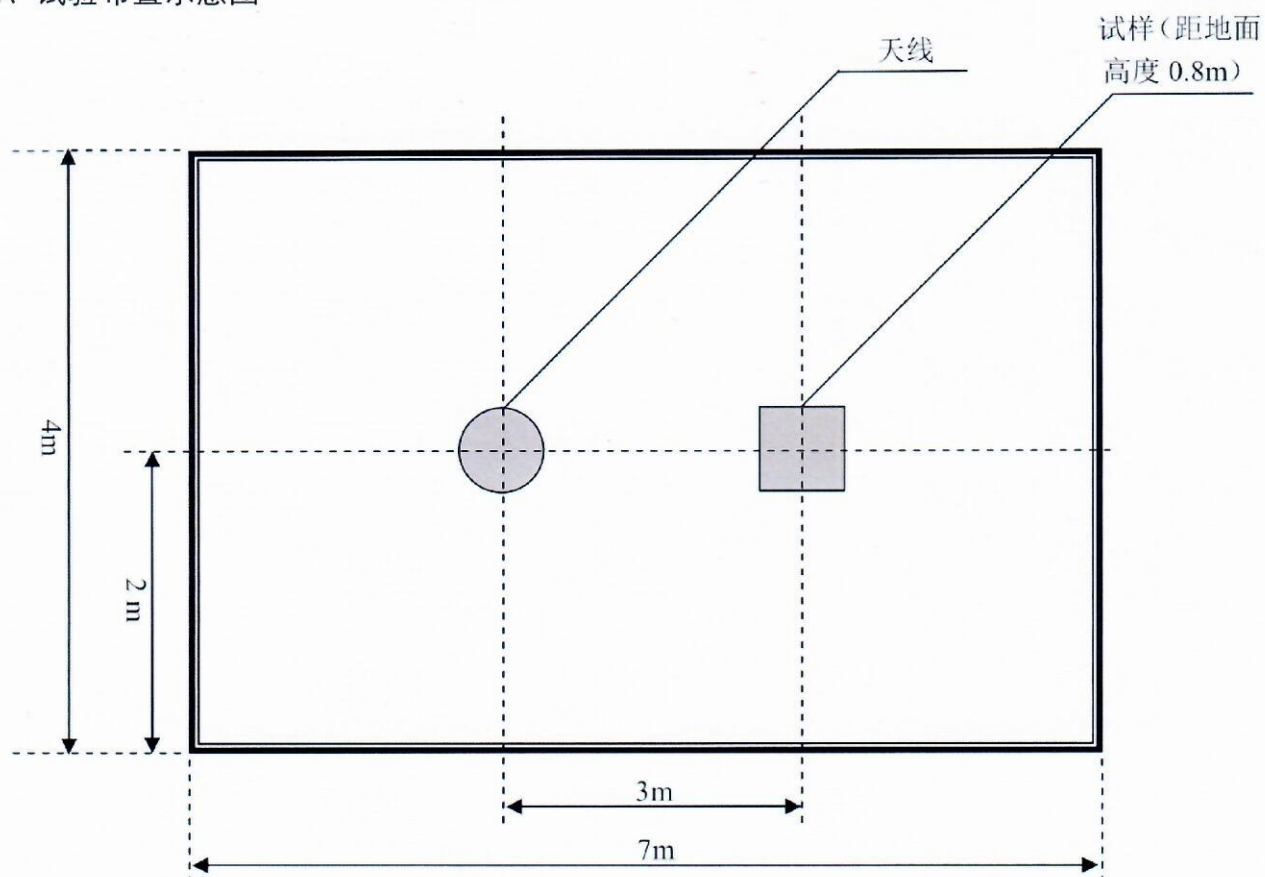


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图


- 1、测试场地：试验室
- 2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023A	合格
功率放大器	CBA9433	合格
电磁注入钳	KEMZ 801S	合格
耦合去耦网络	CDN M016S	合格

- 3、受试设备连接图：

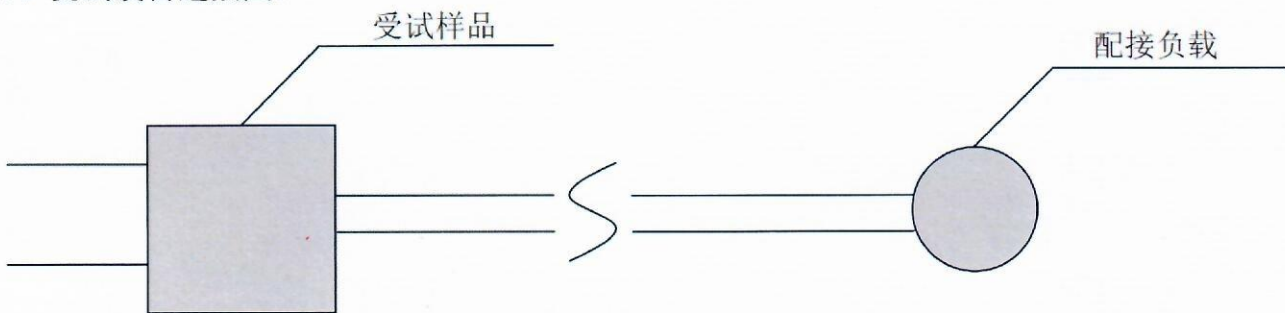

- 4、试验布置示意图

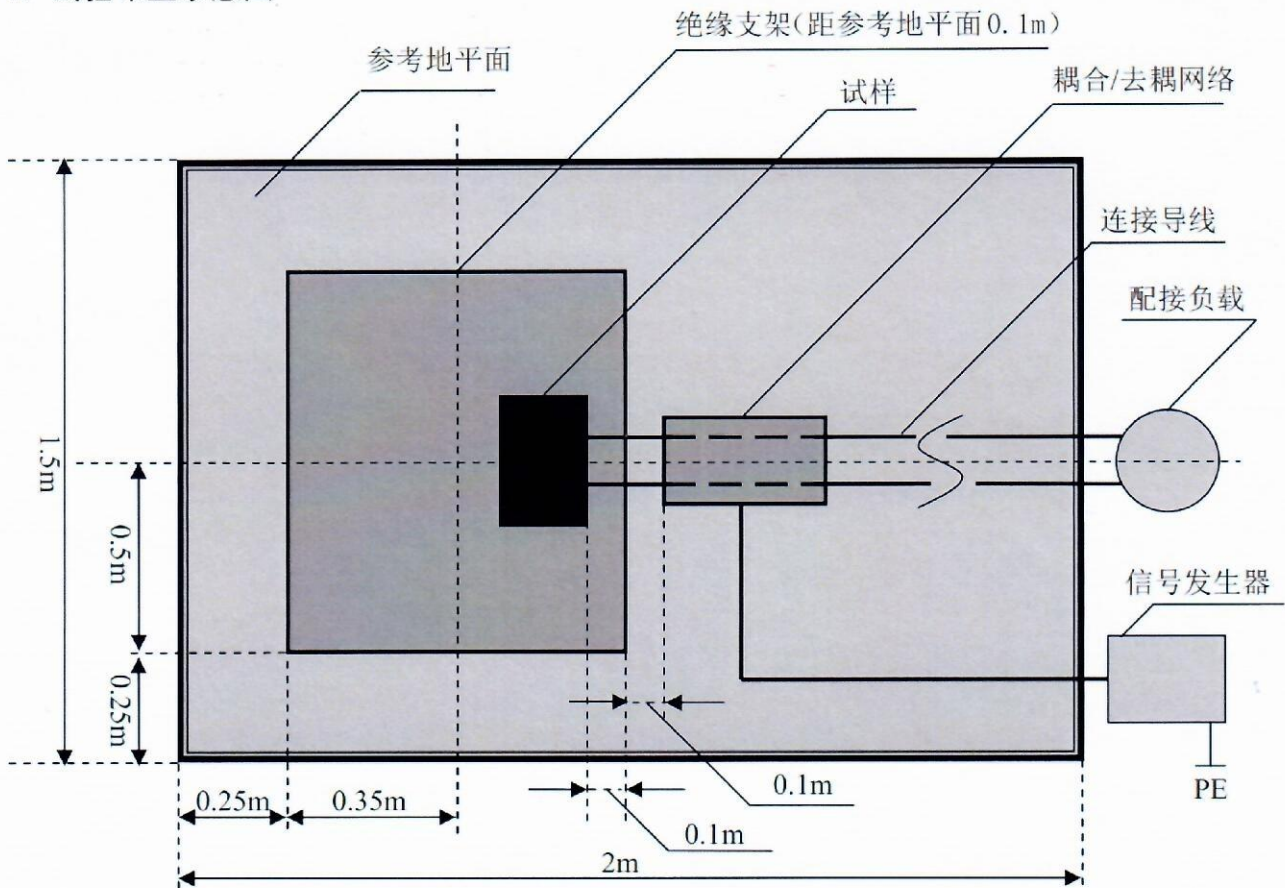


静电放电抗扰度试验布置示意图

1、测试场地：试验室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电模拟器	NSG435	合格

3、受试设备连接图：

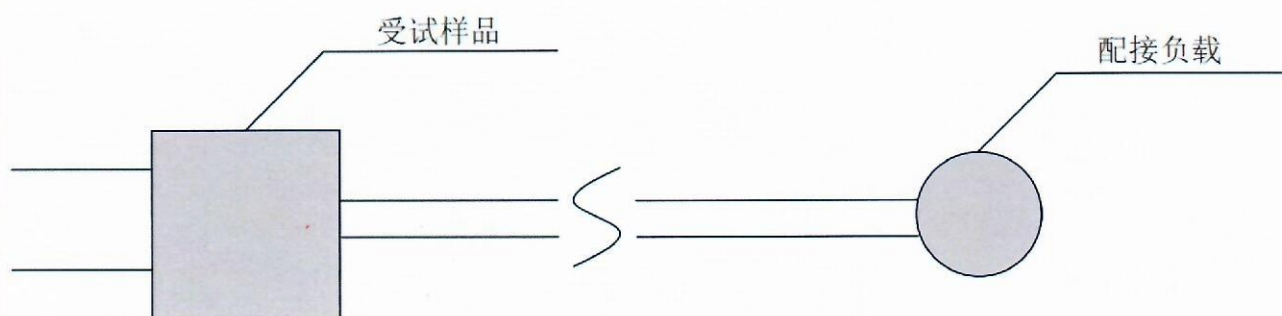

4、试验布置示意图

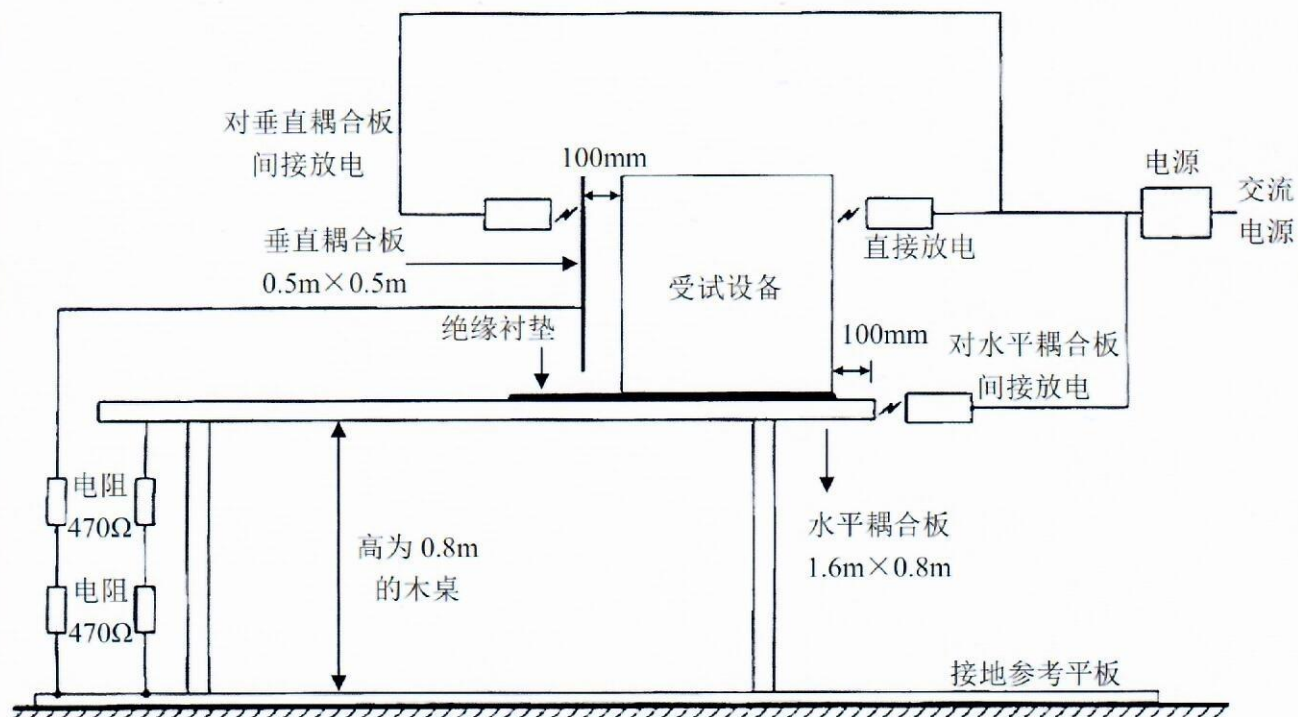

检验报告

No. Gn201906396

共 12 页 第 8 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1、测试场地：试验室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
脉冲串发生器	NSG2025	合格

3、受试设备连接图：

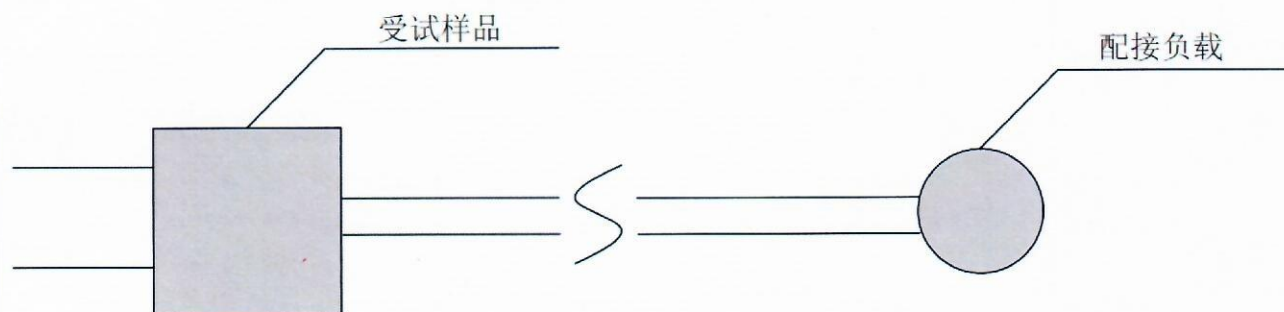

4、试验布置示意图

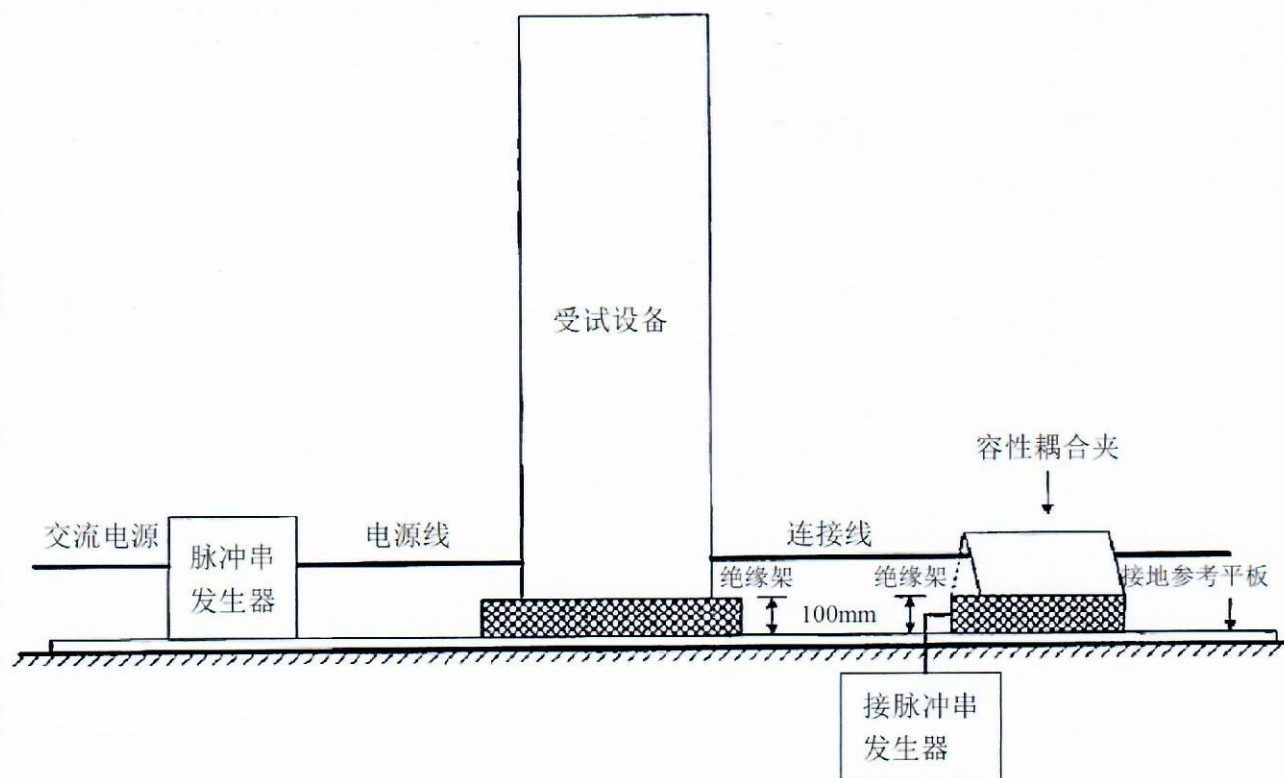


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图


- 1、测试场地：试验室
- 2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
超小型抗干扰信号模拟器	compact NX5	合格

- 3、受试设备连接图：

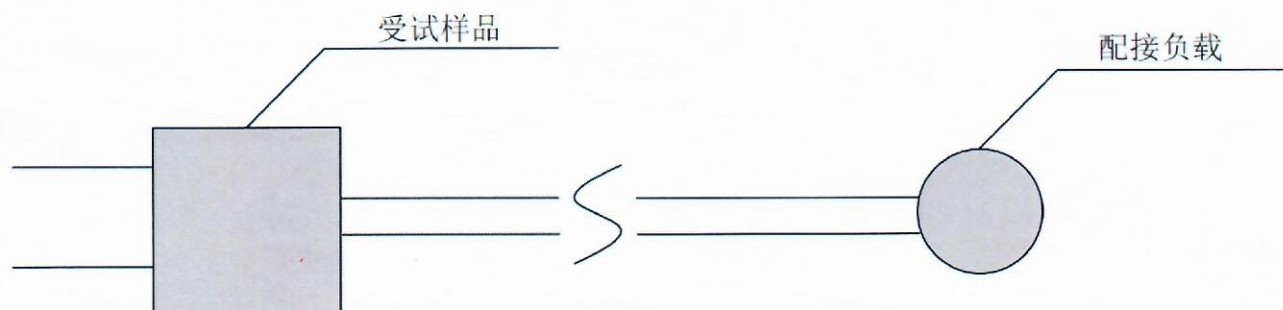

- 4、试验布置示意图

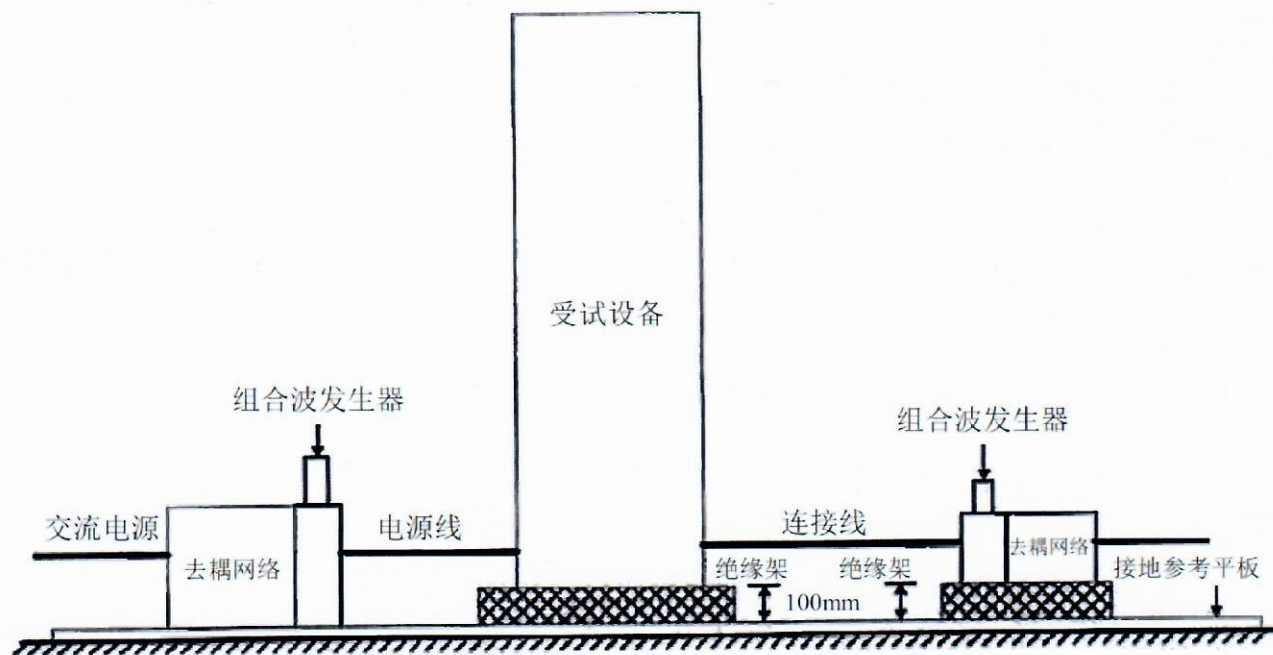

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn201906396

共 12 页 第 10 页

样品照片：



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn201906396

共 12 页 第 11 页

样品照片：



检 验 报 告

No. Gn201906396

共 12 页 第 12 页

产品特性描述:

XFK 型防火门监控器:

- 1、由防火门监控器主机和 XF-K01 型模块、XF-C01 型模块、XF-C02 型模块组成;
- 2、防火门监控器主机外形尺寸为 L450mm×W380mm×H105mm;
- 3、防火门监控器主机外壳材质为金属;
4. 采用液晶显示器显示信息。